



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DIFESA CIVILE
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GENOVA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo n°

Genova,


A Comune di Santa Margherita Ligure
Area 1 Sviluppo del territorio comunicazione
servizi al cittadino
Sportello Unico Attività Produttive
protocollo@pec.comunesml.it

Oggetto: Convocazione della Conferenza di Servizi, ex art.10 L.R. n 10/2012, in sede referente.
Istanza per ristrutturazione edilizia edificio via G.B. Larco n.5 finalizzata alla realizzazione di
una media struttura di vendita, ambulatori medici e aree di parcheggio.

Con riferimento alla conferenza di servizi convocata il 28/11/2017 alle ore 09.00 presso la Sala Consiliare del Comune sita in Piazza Mazzini, 46 – S:M.Ligure, si comunica che, pur tenendo nella massima considerazione la partecipazione alla citata C.d.S., questo Comando non potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante a seguito di numerosi impegni legati all'attività di servizio

Con riferimento alla nota ns prot. 27500 del 21/11/2017 da parte di codesta amministrazione procedente la conferenza di servizi in oggetto, si invia il parere allegato espresso sulla base della documentazione progettuale presentata in data 26/04/2017 prot. 9893 da parte di TALEA S.p.A a firma dello studio tecnico Zaccarelli S.r.l.

Essendo l'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, il Responsabile dell'attività prima dell'inizio dell'attività deve presentare istanza ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11 nelle modalità previste dal D.M. 07/08/2015.

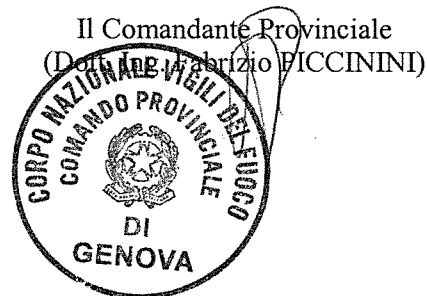



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DIFESA CIVILE
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GENOVA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo n° 19585/P
Pratica PI n° 201462

Genova, 21/08/2017

A TALEA SPA
CORSO RICCI, 211 R
17100 SAVONA
talea@pec.liguria.coop.it
E, pc Al Sig. Sindaco del Comune di SANTA
MARGHERITA LIGURE

Oggetto: Valutazione del progetto antincendio art. 3 del DPR 151/11.
Parere conclusivo.

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento tecnico incaricato di esaminare la documentazione: (DVD AMALIA TEDESCHI)

Ditta: TALEA SPA
VIA GB LARCO 5, SANTA MARGHERITA LIGURE

Attività: Locali di esposizione e/o vendita, ingrosso e/o dettaglio, sup. da 600 a 1500mq; Autorimesse e simili, con superficie superiore a 3000 mq

dPR 69.2.B; 75.4.C
151/2011
attività n°

In relazione all'istanza prot. n°9893 del 26.04.2017 presentata dal sig. GIANLUIGI LINO, questo Comando esprime **parere favorevole** alla realizzazione del progetto antincendio relativo all'attività in oggetto, alle seguenti condizioni:


1. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
2. la protezione esterna della rete idranti prevista per l'autorimessa deve essere realizzata come previsto al punto 4.1 del DM 20/12/2012 e tutti gli impianti di protezione antincendio devono essere conformi al DM 20/12/2012;
3. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio ove applicabili previste dal DPR n. 246/93, D.Lgs. n° 81/2008, DM 10/03/1998 e specificatamente dal DM 27/7/2010 e DM 01/02/1986;
4. la struttura portante dell'intero edificio sia almeno R90;
5. al piano primo, occorre prolungare la compartimentazione REI180 tra zona scarico merci e autorimessa fino a filo della zona coperta;
6. deve essere previsto un piano di emergenza coordinato tra tutte le attività presenti nell'edificio.

Si rammenta che, prima di avviare l'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare *segnalazione*

certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Liguria entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento
tecnico che ha esaminato la documentazione
(DVD AMALIA TEDESCHI)



Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Fabrizio Piccinini)

